LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense


Instructions

Instructions
Anleitung
Instruktie

Istruzioni
Instrucciones
Instruções

Instruktioner
Vejledning



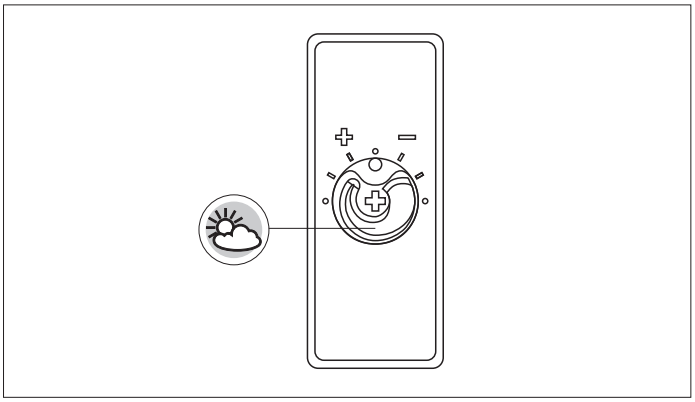


(UK) Adjustment of required light level. Factoring setting for 500-600 lux.
See adjustment procedure below.


(FR) Réglage du niveau d' éclairement requis. Réglage usine 500-600 lux.
Voir procédure d'ajustement ci-dessous.

(D) Einstellung der gewünschten Beleuchtungsstärke.
Werkseitige Einstellung für mittlere Beleuchtungsstärke von 500-600 lux.


(NL) Afstelling van het gewenste lichtniveau. Fabrieksinstelling: 500-600 lux.
Zie afstelprocedure hieronder.


(IT) Scegliere il valore d'illuminamento richiesto. Settaggio di fabbrica 500-600lux.
Vedere procedura di regolazione sottostante.

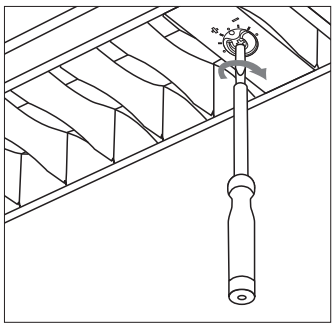



⊖ Slotted head screwdriver No.0
⊕ Cross point screwdriver No.1

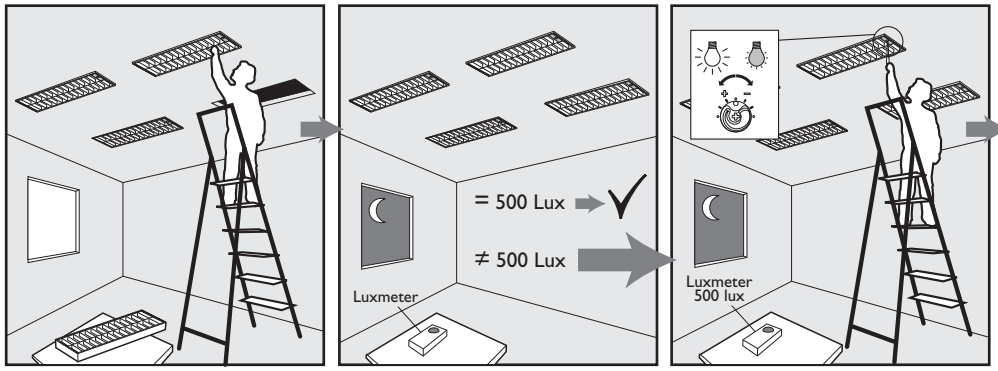

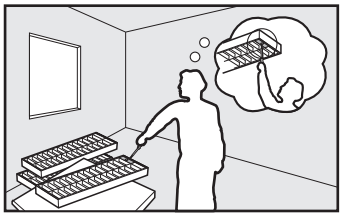

(UK) **Warning:** The required light level should be no more than 30% lower than the average installed light level, without daylight contribution. (e.g.: Installed light level: 625 lux; adjustment down to a minimum of 430 lux is possible)

(FR) **Attention:** Le niveau d'éclairement requis ne doit pas être plus de 30% inférieur au niveau d'éclairement installé sans contribution de lumière du jour. (ex: niveau d'éclairement installé: 625 lux; réglage possible jusqu' à un minimum de 430 lux)

(D) **Achtung:** Einregelung des ActiLume MicroLuxSense bis max. 30% unterhalb des Neuwertes der mittleren Beleuchtungsstärke. Die Einregelung bitte ohne Tageslicht durchführen. (z.B. Neuwert: 625 lux; Einregelung auf minimal 430 lux ist möglich)

(NL) **Waarschuwing:** Het gewenste lichtniveau mag max. 30% lager zijn dan de nieuwwaarde van de verlichtingssterkte. (bv.: geïnstalleerd lichtniveau: 625 lux; afregelen mogelijk tot een minimum van 430 lux)

(IT) **Avvertimento:** Il livello d'illuminamento richiesto non deve essere inferiore per più del 30% al valore degli apparecchi installati senza contributo di luce naturale. (ex: Il nivello d'illuminamento: 625 lux; regolabile fino 430 lux e posibile)

(UK) Copy adjustment in other rooms in case of similar daylight and reflection conditions.

(FR) Copier le réglage dans les autres pieces en cas d'apport de lumière du jour et de reflexions comparables.

(D) Die Einstellungen am ActiLume MicroLuxSense können direkt für andere Räume übernommen werden, solange dort ähnliche Tageslichtverhältnisse herrschen.

(NL) De afstelling kan gekopieerd worden voor ruimtes met vergelijkbare daglicht toetreding en reflectie.

(IT) Replicare la taratura in tutte i locali con le stesse condizioni d'illuminamento e riflessione.

PHILIPS

(UK) ActiLume MicroLuxSense is designed for achieving energy saving taking daylight into account, **not** for maintaining a constant light level.


(FR) ActiLume MicroLuxSense est conçu pour réaliser des économies d'énergie et **non** pour maintenir un niveau d'éclairement constant.

(D) ActiLume MicroLuxSense dient zur Energieeinsparung durch Tageslichtkompensation (mehr Tageslicht: weniger Kunstlicht), **nicht** zum Einstellen eines konstanten Beleuchtungsstärkeniveaus.

(NL) ActiLume MicroLuxSense is ontworpen voor energiebesparing door het terugregelen van kunstlicht onder invloed van daglicht toetreding en **niet** om een constante verlichtingssterkte te handhaven.

(IT) ActiLume MicroLuxSense è stato progettato per avere un risparmio energetico tenendo conto delle condizioni esterne, **non** per mantenere costante il livello dill'illuminamento.

(UK) **Warning**
(FR) **Attention**
(D) **Achtung**
(NL) **Waarschuwing**
(IT) **Avvertimento**

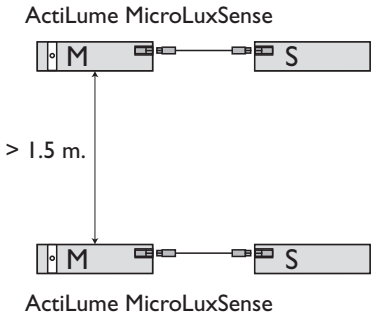


(UK) **Through looping ActiLume MicroLuxSense Master luminaire (M) to Slave luminaire (S).** Max 19 Slave luminaires on 1 Master luminaire. Slave luminaires must have similar daylight conditions to the Master luminaire.


(FR) **Passage en coupure pour la gradation (Maître (M) - Esclave (S)).** Max. 19 luminaires Esclaves pour un Maître. Les luminaires Esclaves doivent bénéficier de conditions d'ensoleillement similaires au luminaire Maître.


(D) **Verdrahtung („Master" (M) - „Slave" (S)).** Max. 19 „Slave"-Leuchten an einer „Master"-Leuchte. „Slave"-Leuchten müssen gleichen Tageslicht-verhältnissen ausgesetzt sein, wie die „Master"-Leuchte!

(NL) **Doorlussing (Master (M) – Slave (S)).** Max. 19 Slave armaturen op een Master armatuur. Slave armaturen moeten vergelijkbare daglicht condities hebben als het Master armatuur.

(IT) **Cablaggio in parallelo tra Master(M) e Slave(S).** Max 19 apparecchi Slave per ogni apparecchio Master. Gli apparecchi Slave devono avere lo stesso apporto di luce naturale dell'apparecchio Master.

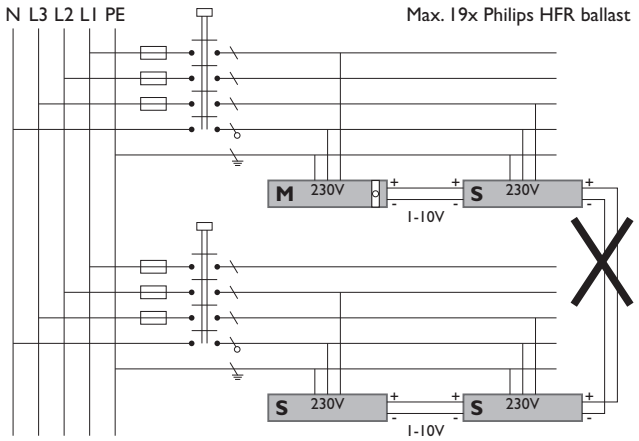

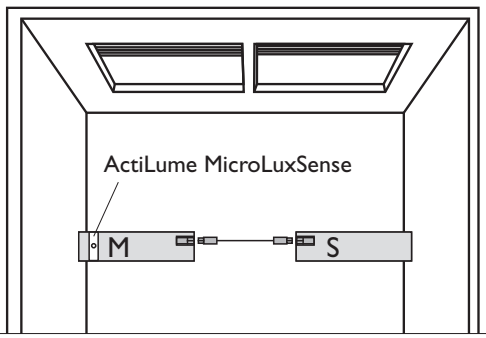

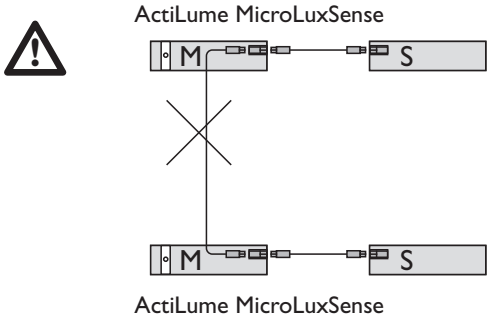

3222 636 45130
09/2011
Data subject to change

http://www.philips.com/lightingcontrols